



OPWiK
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka
Centrala: (29) 760 32 61 do 63, Fax: (29) 769 47 36
Pogotowie wod.-kan. 994
e-mail: sekretariat@opwik.pl
www.opwik.pl

OPWiK – DZ/...../2019

Ostrołęka, dnia 04.12.2019r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. **„Dobór, dostawa, montaż, uruchomienie osuszacza biogazu oraz filtra do oczyszczania biogazu z siloksanów na terenie oczyszczalni ścieków OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce przy ul. Chemicznej 2 – II postępowanie”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając zgodnie z § 21 ust.6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o.o., przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania od potencjalnych Wykonawców:

Pytanie 1: W odniesieniu do projektu Umowy paragraf 6 punkt 1 podpunkt 2 zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary za opóźnienie z 0,5 do 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź 1: Zamawiający działa w interesie publicznym, w związku z tym kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają charakter prewencyjny oraz mają za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający informuje, że Zamawiający działa w interesie publicznym, w związku z tym kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają charakter prewencyjny oraz mają za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego i terminowego wykonania umowy. Zamawiający informuje, że pozostawia zapis bez dokonania modyfikacji.

Pytanie 2: W odniesieniu do projektu Umowy paragraf 6 punkt 1 podpunkt 2 zwracamy się o wykreślenie słów „opóźnienia” i zastąpienie go słowem „zwłoki”. Kara za nieterminowe wykonanie zadania powinna być naliczana tylko wtedy, kiedy nieterminowe wykonanie jest z wyłącznej winy wykonawcy a do takiej właśnie winy odnosi się termin „zwłoka”.

Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że wprowadza do treści wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt. 2) zapis: „W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie ustalonym w §2 ust. 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, łącznie nie więcej niż równoważność 20% wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie.”

Pytanie 3: W odniesieniu do projektu Umowy paragraf 6 punkt 2 zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu z tytułu kar i odpowiedzialności uzupełniającej. Proponuje poziom 30% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację powyższego zapisu w umowie.

Pytanie 4: W odniesieniu do projektu Umowy paragraf 7 punkt 4 prosimy o zmianę punktu na treść jak poniżej: „Reakcja ekipy serwisowej Wykonawcy nastąpi w ciągu 48 godzin od otrzymania od Zamawiającego pisemnego (pismo lub e-mail) zgłoszenia o ujawnieniu wady, usterki lub uszkodzenia”.

Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, że wprowadza do treści wzoru umowy § 7 ust. 4 zapis: „Reakcja ekipy serwisowej Wykonawcy nastąpi w ciągu 48 godzin od otrzymania od Zamawiającego pisemnego zgłoszenia o ujawnieniu wady, usterki lub uszkodzenia za pomocą poczty e-mail na adres:”



Pytanie 5: W którym miejscu instalacji w odniesieniu do schematu sieci biogazu została pobrana próbka biogazu, której parametry są przedstawione w punkcie 4 rozdziału III OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA?

Odpowiedź 5: Próbka biogazu została pobrana w końcowej części sieci biogazu przed agregatem kogeneracyjnym w budynku kotłowni i agregatorni (zdjęcie miejsca poboru próbki w załączniku nr.1)

Pytanie 6: Proszę o podanie parametru wody (temperatura i ciśnienie) jaką należy przyjąć do zasilania podgrzewacza biogazu.

Odpowiedź 6: Temperatura wody grzewczej ok. 60 – 65°C, ciśnienie 2,0 bar.

Pytanie 7: W III OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA punk 5 Zamawiający wymaga osiągnięcia wilgotności względnej poniżej 35% w najniższej temperaturze biogazu. W wyniku procesu osuszania biogazu najpierw ten biogaz schładzamy aby usunąć z niego wodę a potem podgrzewamy aby uzyskać wymagany poziom wilgotności względnej. Biogaz po pierwszej fazie, czyli schłodzeniu ma niemal zawsze wilgotność 100% czyli w najniższej temperaturze biogazu nie można zapewnić wymaganej przez zamawiającego wilgotności. Takowa wilgotność można zapewnić dopiero w drugim etapie, czyli po podgrzaniu biogazu. Proszę w związku z tym podać jakiej wilgotności względnej wymaga Zamawiający po procesie osuszania biogazu (schładzanie i podgrzewanie) oraz jaka max. temp biogazu po procesie osuszania biogazu (schładzanie i podgrzewanie) jest wymagana przez zamawiającego.

Odpowiedź 7: Zamawiający wymaga wilgotności względnej biogazu poniżej 35% po procesie osuszania (schładzanie i podgrzewanie). Maksymalna temperatura biogazu na odpływie procesu osuszania nie powinna być wyższa niż 40°C.

Pytanie 8: Czy Zamawiający wymaga wykonania izolacji podgrzewacza biogazu?

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza wykonanie podgrzewacza biogazu bez izolacji jeżeli nie wpłynie to na jego poprawną pracę.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie filtrów siloksanów zarówno z PEHD jak i stali AISI304?

Odpowiedź 9: Zamawiający wymaga wykonania filtra siloksanów ze stali nierdzewnej.

Pytanie 10: Czy Zamawiający akceptuje wykonanie filtrów siloksanów bez izolacji, która nie jest wymagana przy użyciu węgla aktywnego oraz z uwagi na montaż filtrów w pomieszczeniu.

Odpowiedź 10: Zamawiający akceptuje wykonanie filtra siloksanów bez izolacji.

Pytanie 11: Czy wykonanie płyty fundamentowej pod osuszacz jest w zakresie Wykonawcy? Czy też płyta jest przygotowana? Jeśli tak to prosimy o wymiary płyty.

Odpowiedź 11: Zamawiający wykona płytę fundamentową we własnym zakresie, według wytycznych Wykonawcy.

Pytanie 12: Prosimy o przesłanie rzutu pomieszczenia do montażu filtrów siloksanów.



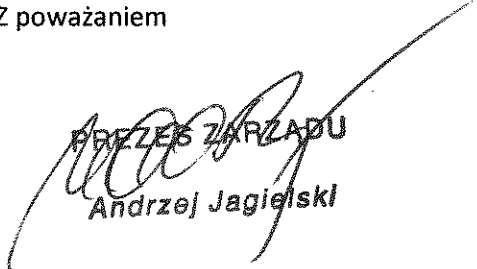
OPWIK
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka
Centrala: (29) 760 32 61 do 63, Fax: (29) 769 47 36
Pogotowie wod.-kan. 994
e-mail: sekretariat@opwik.pl
www.opwik.pl

Odpowiedź 12: Zamawiający przekazuje rzut pomieszczenia montażu urządzeń- załącznik nr 2 oraz zdjęcie miejsca montażu- załącznik nr 3.

Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert w związku z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania od potencjalnych Wykonawców dotyczących modyfikacji treści Warunków Zamówienia, ponieważ nie mają one istotnego wpływu na przygotowanie ofert przez Wykonawców.

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU
Andrzej Jagielski

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: Miejsce poboru biogazu.
2. Załącznik nr 2: Rzut kotłowni.
3. Załącznik nr 3: Kotłownia.