



OPWiK
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres: ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka
Centrala: (29) 760 32 61 do 63, Fax: (29) 769 47 36
Pogotowie wod.-kan. 994
e-mail: sekretariat@opwik.pl
www.opwik.pl

OPWiK – DZ/..6311...../2019

Ostrołęka, dnia 13.12.2019r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. **„Dobór, dostawa, montaż, uruchomienie osuszacza biogazu oraz filtra do oczyszczania biogazu z siloksanów na terenie oczyszczalni ścieków OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce przy ul. Chemicznej 2 – II postępowanie”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając zgodnie z § 21 ust.6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o., przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania od potencjalnych Wykonawców:

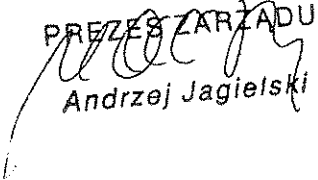
Pytanie 21: W związku z brakiem monitorowania jakości biogazu przez zamawiającego oraz brakiem możliwości zagwarantowania stałej jakości biogazu w czasie wnioskujemy o wykreślenie zapisu o gwarantowaniu częstotliwości wymiany złoża.

Odpowiedź 21 : Zamawiający informuje, że zapis w rozdziale III pkt 3 lit. d Warunków Zamówienia dotyczący częstotliwości wymiany złoża filtra biogazu zakłada wymianę tego złoża nie częściej niż dwa razy w roku przy maksymalnym obciążeniu filtra, pod warunkiem zachowania przez Zamawiającego parametrów biogazu wskazanych w sprawozdaniu z badań biogazu nr 14581/2019, który stanowi załącznik nr 6 do Warunków Zamówienia. Jeżeli w czasie trwania umowy okaże się, że parametry biogazu uległy znacznemu pogorszeniu- Zamawiający dopuszcza wymianę złoża filtra biogazu częściej niż jest to wskazane w Warunkach Zamówienia, w zależności od intensywności wykorzystania złoża filtra.

Powyższe wyjaśnienia treści Warunków Zamówienia stają się integralną częścią Warunków Zamówienia i Wykonawcy powinni je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert w związku z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania od potencjalnych Wykonawców dotyczących modyfikacji treści Warunków Zamówienia, ponieważ nie mają one istotnego wpływu na przygotowanie ofert przez Wykonawców.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Jagielski